




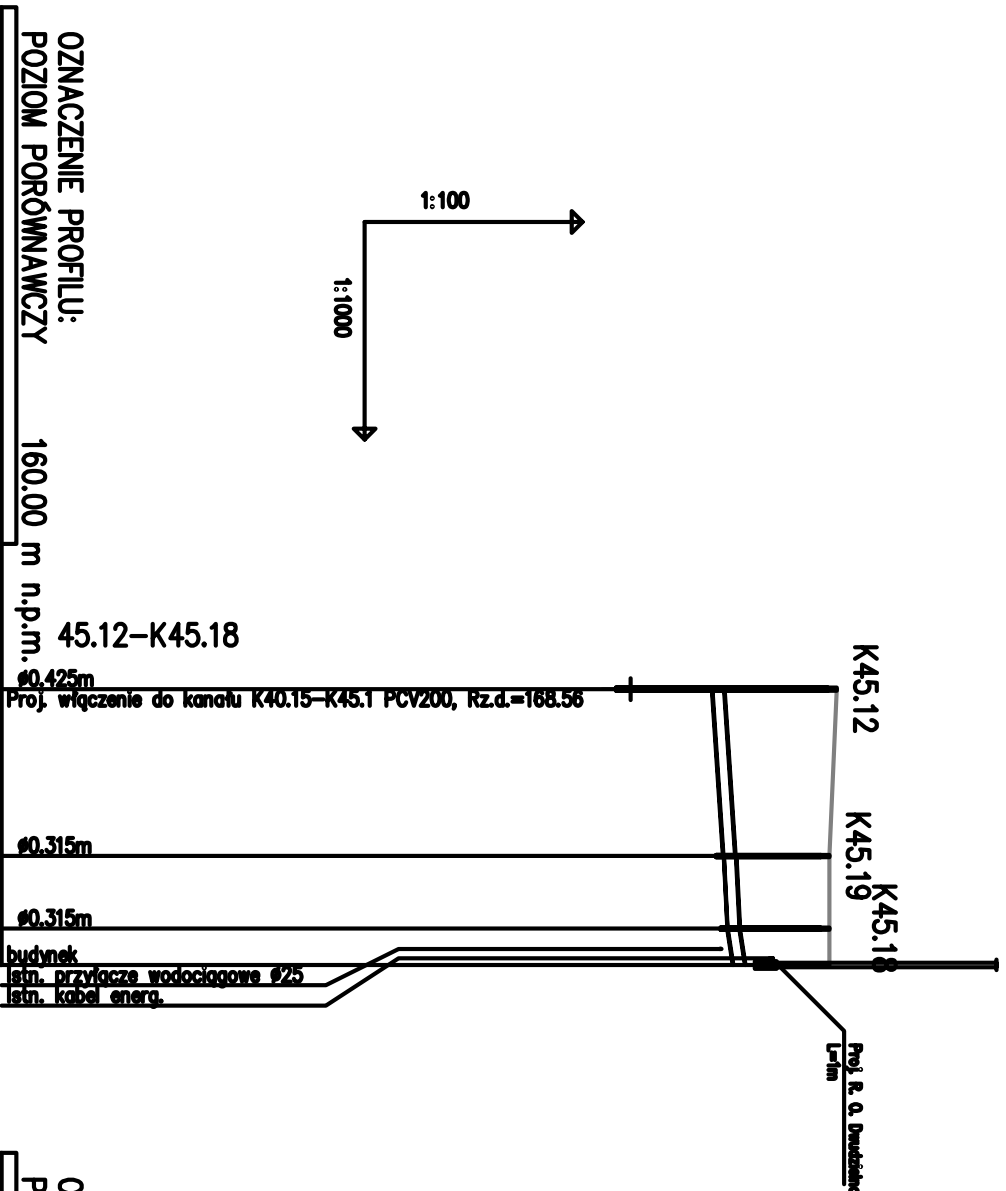


OZNACZENIE PROFILU:		160.00 m n.p.m.	45.12-K45.18
POZIOM PORÓWNAWCZY			
RZĘDNA TERENU ISTN.		171.50	171.50
RZĘDNA DNA KANAŁU		168.56	168.56
RZĘDNA DNA WYKOPU		168.56	168.56
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		2.94	2.94
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.7%	23.00m	0.5% 1.3%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PCV160	L=38.00m
ODLEGŁOŚCI		8	8
HEKTOMETRY		0	0

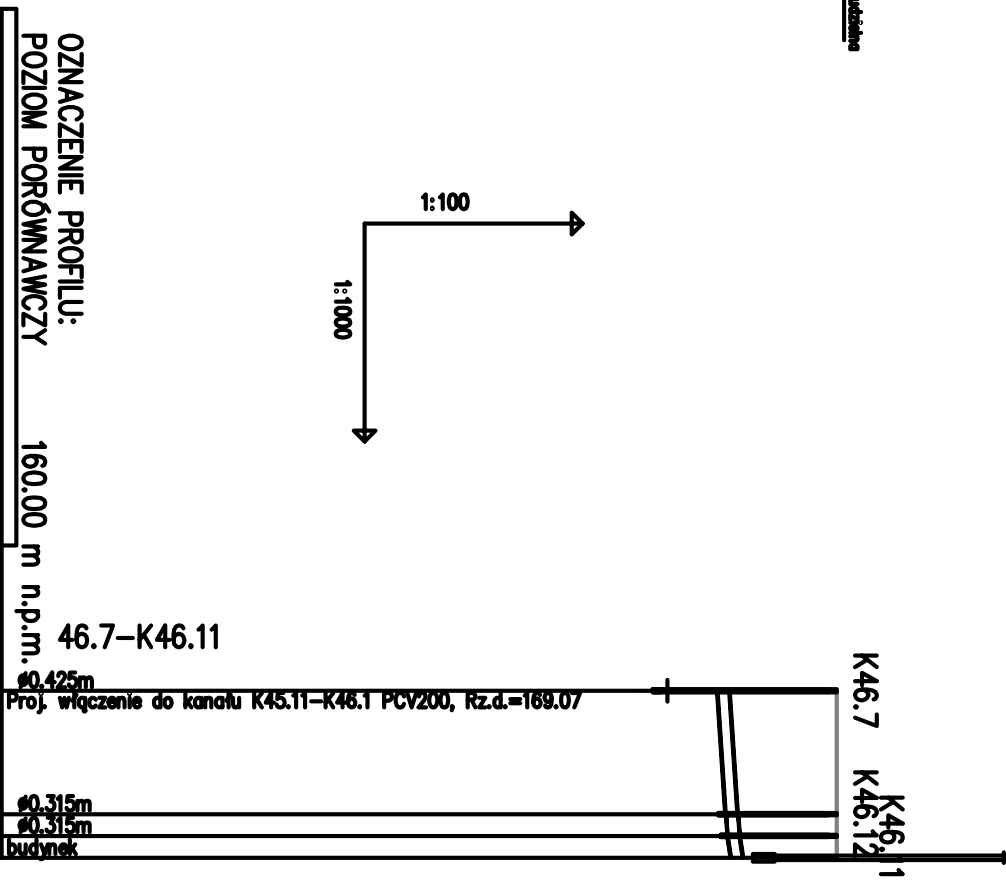


OZNACZENIE PROFILU:		160.00 m n.p.m.	46.7-K46.11
POZIOM PORÓWNAWCZY			
RZĘDNA TERENU ISTN.		171.50	171.50
RZĘDNA DNA KANAŁU		169.07	169.07
RZĘDNA DNA WYKOPU		169.07	169.07
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		2.43	2.43
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.7%	17.00	0.5% 1.3%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PCV160	L=38.00m
ODLEGŁOŚCI		8	8
HEKTOMETRY		0	0

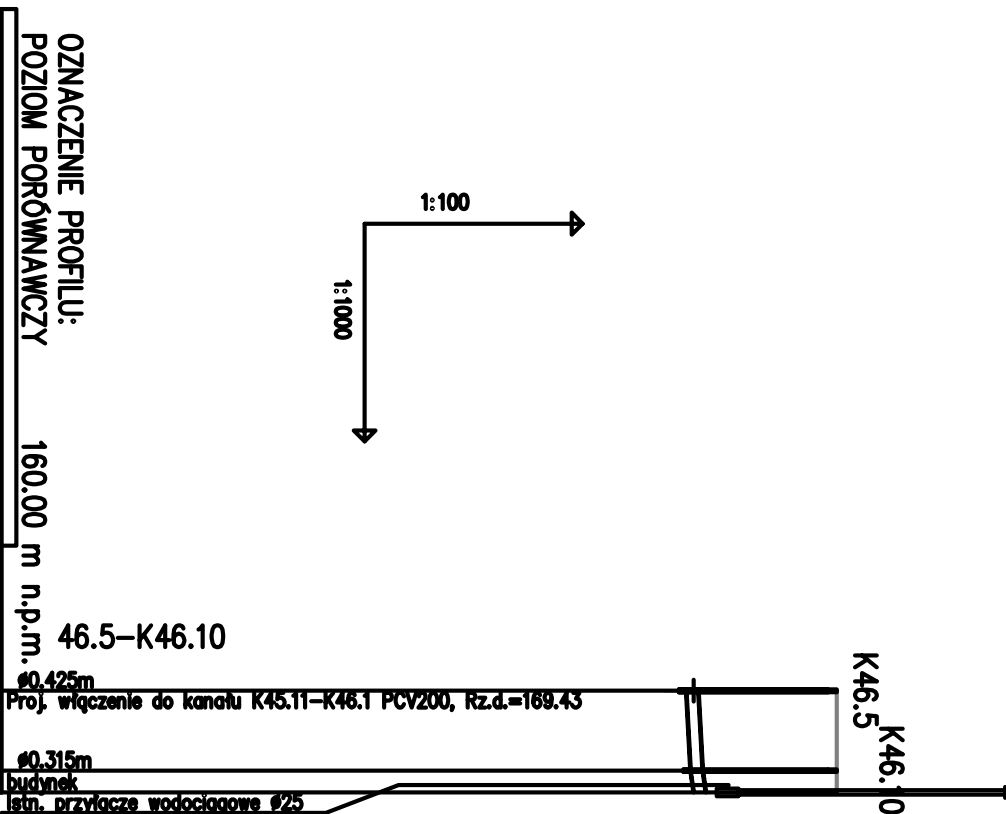

OZNACZENIE PROFILU:		160.00 m n.p.m.	46.5-K46.10
POZIOM PORÓWNAWCZY			
RZĘDNA TERENU ISTN.		171.50	171.50
RZĘDNA DNA KANAŁU		169.43	169.43
RZĘDNA DNA WYKOPU		169.43	169.43
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		2.07	2.07
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.53%	14.00	0.5% 1.3%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PCV160	L=38.00m
ODLEGŁOŚCI		8	8
HEKTOMETRY		0	0

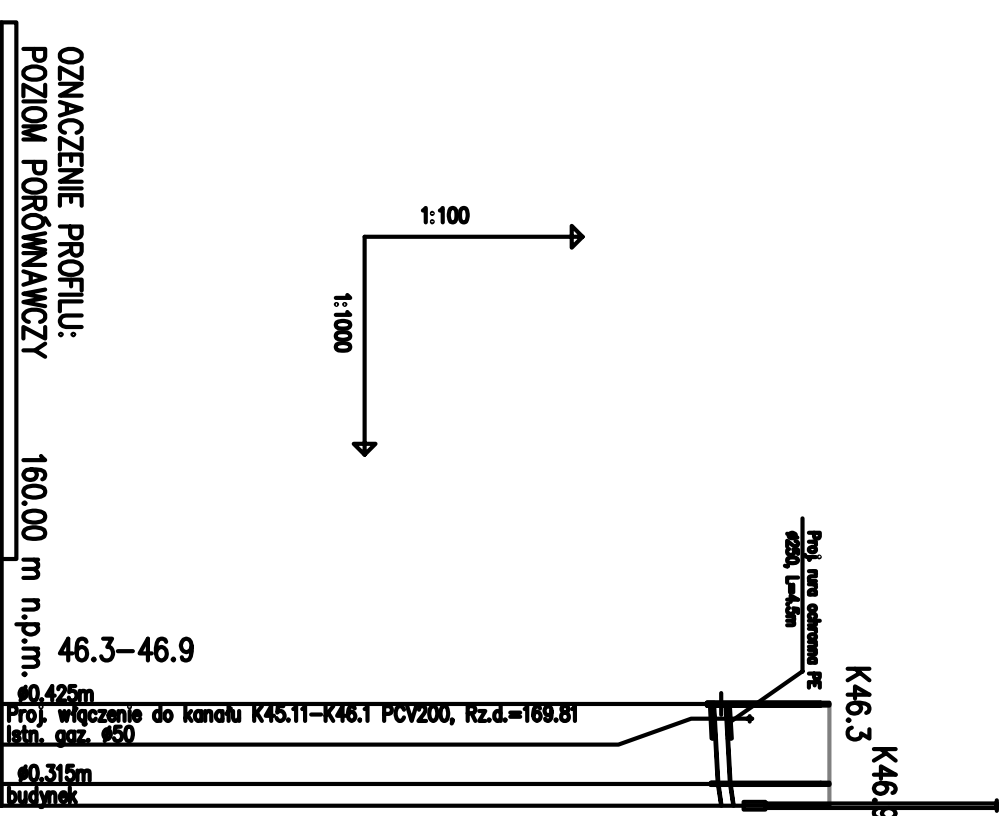

OZNACZENIE PROFILU:		160.00 m n.p.m.	46.3-K46.9
POZIOM PORÓWNAWCZY			
RZĘDNA TERENU ISTN.		171.40	171.40
RZĘDNA DNA KANAŁU		169.81	169.81
RZĘDNA DNA WYKOPU		169.81	169.81
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.59	1.59
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.53%	14.00	0.5% 1.3%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PCV160	L=38.00m
ODLEGŁOŚCI		8	8
HEKTOMETRY		0	0

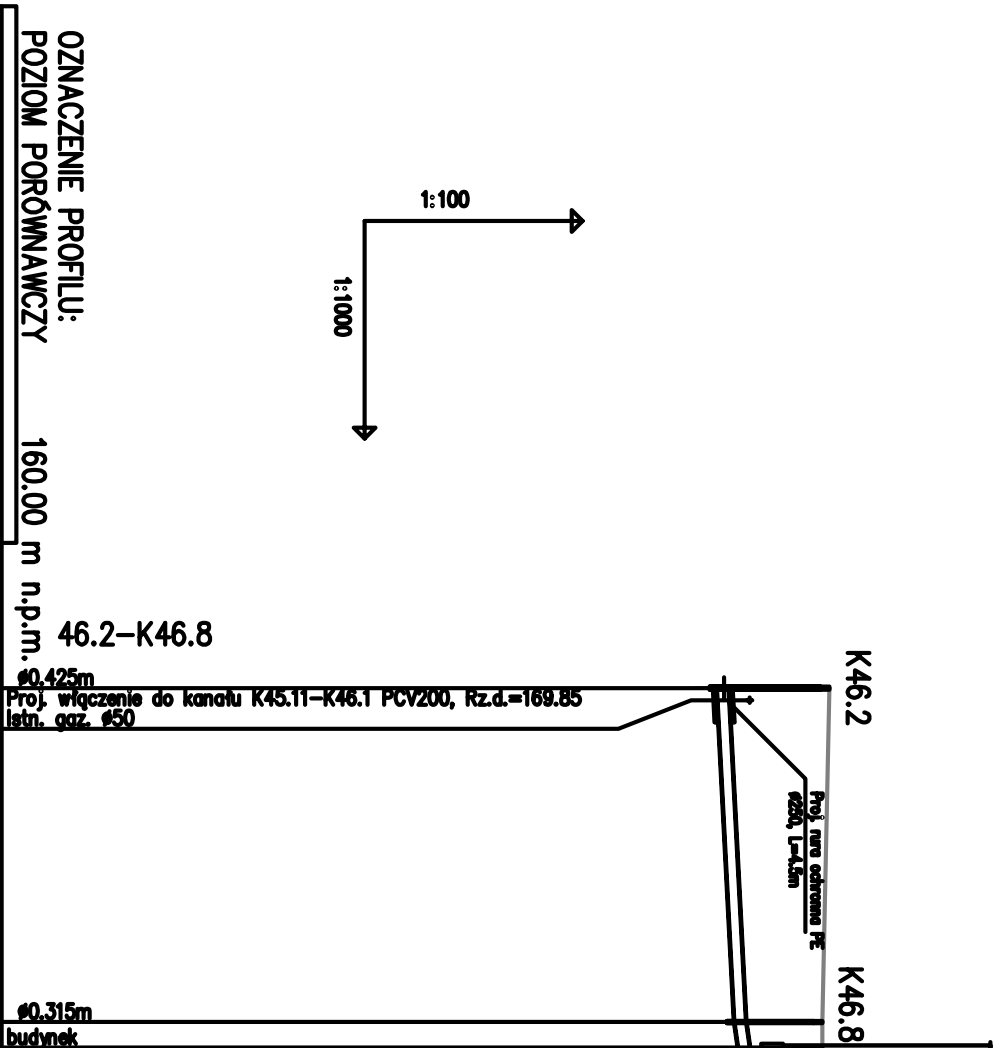

OZNACZENIE PROFILU:		160.00 m n.p.m.	46.2-K46.8
POZIOM PORÓWNAWCZY			
RZĘDNA TERENU ISTN.		171.40	171.40
RZĘDNA DNA KANAŁU		169.85	169.85
RZĘDNA DNA WYKOPU		169.85	169.85
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.55	1.55
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.52%	49.00m	0.5% 1.3%
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PCV160	L=49.50m
ODLEGŁOŚCI		8	8
HEKTOMETRY		0	0

NAZWA –		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowni ścieków i ich zaopatrzeniem energetycznym w miejscowości Radno i części Kurysów	
RODZAJ OPRACOWANIA		Projekt budowlany, budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowni ścieków i ich zaopatrzeniem energetycznym	
INWESTOR		Gmina Kurysów, 37-303 Kurysów, Kurysów 527	
FUNKCJA		INŻYNIER UPRAWNIENI – PODPIS	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Mateusz Bzdron		S-155/92	
PROJEKTANT: mgr inż. Beata Wilk		PDK/0234/POOS/12	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Beata Wilk		PDK/0234/POOS/12	
OPRACOWAŁ: inż. Tadeusz Góda		–	
PROJEKTANT: inż. Adam Tyrowicz		E-218/90	