
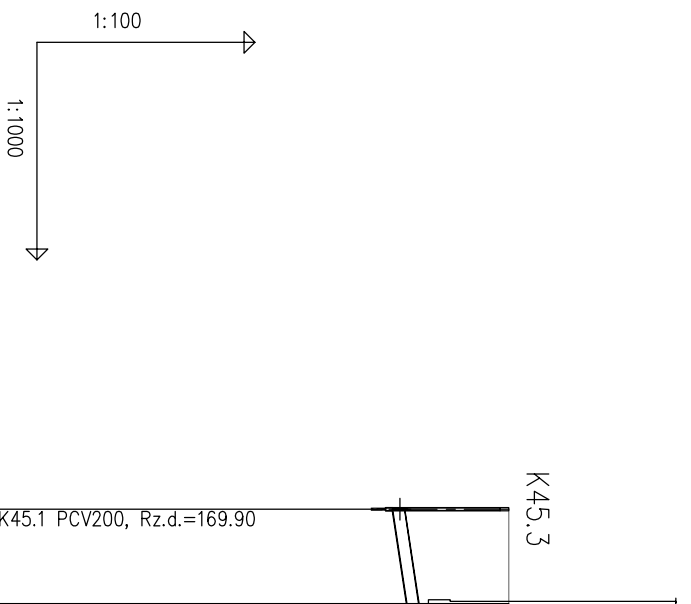


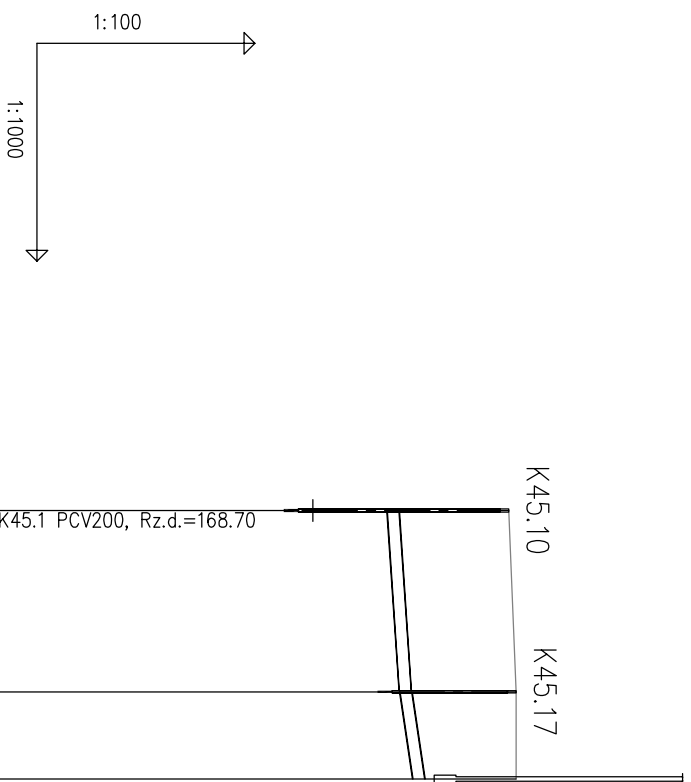

OZNACZENIE PROFILU:		45.10-K45.17	
POZIOM PORÓWNAWCZY	160.00 m n.p.m.	Proj. włączenie do kanału	
RZĘDNA TERENU ISTN.			
RZĘDNA DNA KANAŁU			
RZĘDNA DNA WYKOPU			
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU			
SPADKI, DŁUGOŚCI			
ŚREDNICA, MATERIAŁ			
ODLEGŁOŚCI			
HEKTOMETRY			

OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNAWCZY		160.00 m	K45.3 n.p.m.	Ø0.425m Proj. włqc
RZĘDNA TERENU ISTN.			171.50	
RZĘDNA DNA KANAŁU			169.90	170.09
RZĘDNA DNA WYKOPU			169.90	170.09
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		1.60		1.41
SPADKI, DŁUGOŚCI			1.5% 12.00m	
ŚREDNICA, MATERIAŁ			PCV160	
ODLEGŁOŚCI		0.00		13.00
HEKTOMETRY			K45.3 K45.3.1	

NAZWA – ADRES OBIEKTU		Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowni ścieków i ich zasilaniem energetycznym ¹⁾ w miejscowości Kulno i części Kuryłówek ²⁾	
RODZAJ OPRACOWANIA		Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowni ścieków ich zasilaniem energetycznym	
NAZWA RYSUNKU		Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej K45.10-K40.17; K45.3	
INWESTOR		Gmina Kuryłówka, 37–303 Kuryłówka, Kuryłówka 527	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	Nr rys.: 12	skladc: 1:100/1000
BRANŻA SANITARNA:		NUMER UPRAWNIENI	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Mateusz Bzdón		PODPIS	
PROJEKTANT1: inż. Henryk Śliwa		S-155/92	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Beata Wilk		PDK/0234/P00S/12	
BRANŻA ELEKTRYCZNA:			
OPRACOWAŁ: inż. Tadeusz Gałda		–	
PROJEKTANT1: inż. Adam Typrowicz		E-218/90	