



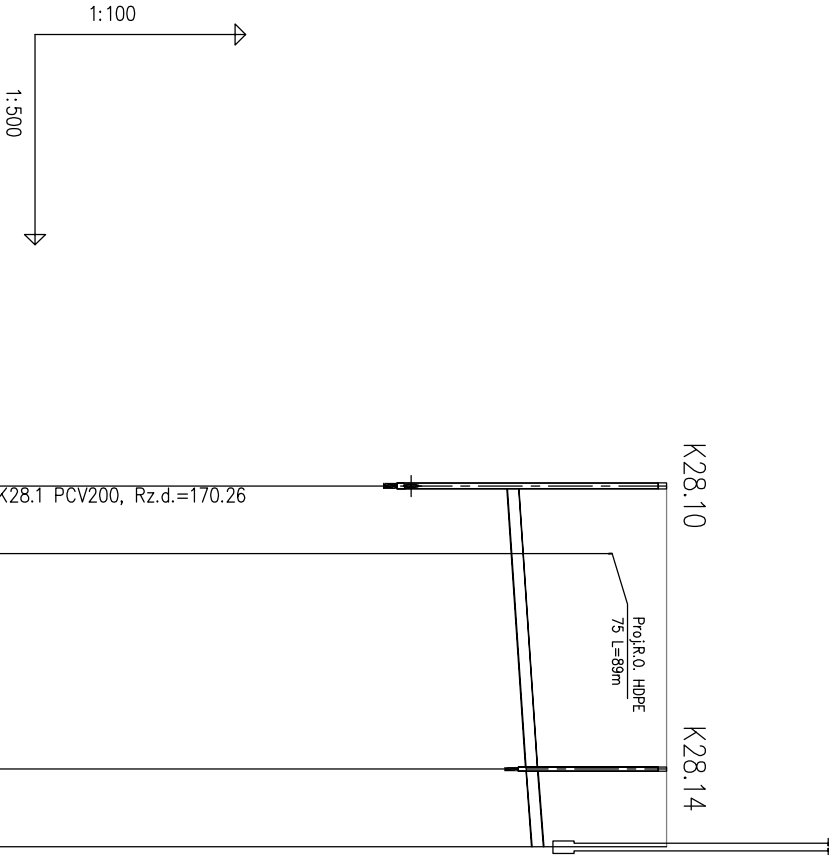

OZNACZENIE PROFILU:		160.00 m n.p.m.		28.10–K28.14	
POZIOM PORÓWNAWCZY				Proj. włqczenie do kanału K32.15–K28.1 PCV200, Rz.d.=170.26	
RZĘDNA TERENU ISTN.		174.00			Ø0.425m
RZĘDNA DNA KANAKU		170.26	170.68		Proj. kabel energ. YAKY4x35mm L=112M
RZĘDNA DNA WYKOPU		170.26			Ø0.315m
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAKU		3.74			
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.7%	20.18m	1.5%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		PCV160 L=25.71m			
ODLEGŁOŚCI		0.00	4.82	20.18	5.53
HEKTOMETRY	K28.10		K28.14	K28.14.1	

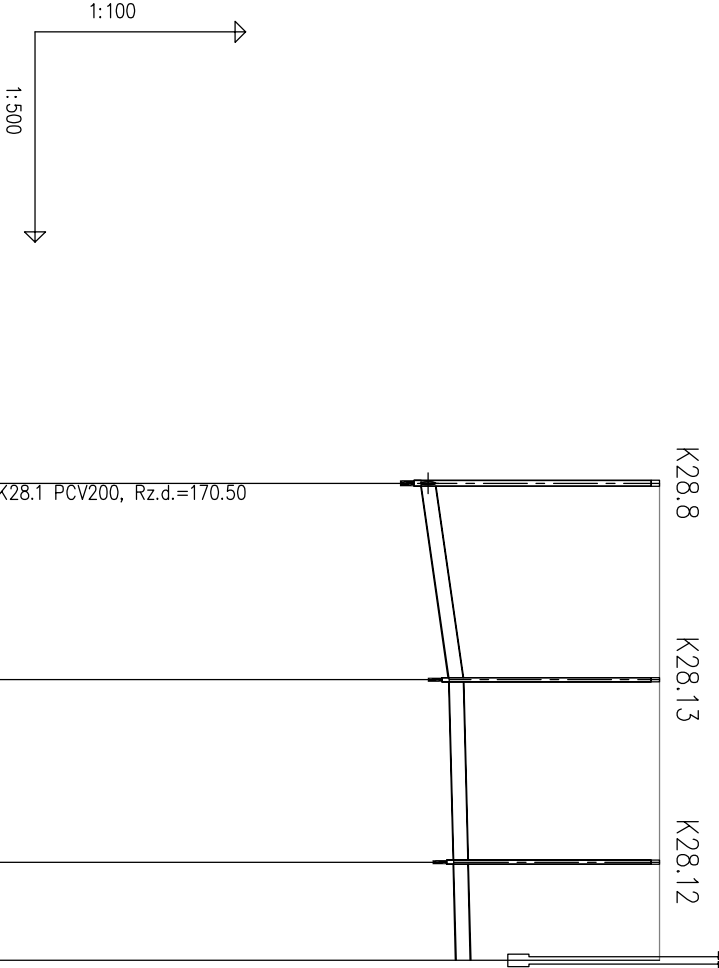

OZNACZENIE PROFILU:		160.00 m n.p.m.		28.8–K28.12	
POZIOM PORÓWNAWCZY				Proj. włqczenie do kanału K32.15–K28.1 PCV200, Rz.d.=170.50	
RZĘDNA TERENU ISTN.		173.90			Ø0.425m
RZĘDNA DNA KANAKU		170.50	170.90		Proj. włqczenie do kanału K32.15–K28.1 PCV200, Rz.d.=170.50
RZĘDNA DNA WYKOPU		170.50			Ø0.315m
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAKU		3.40			
SPADKI, DŁUGOŚCI		2.86%	14.00m	0.5%	
ŚREDNICA, MATERIAŁ		Ø0.2 L=34.00m			
ODLEGŁOŚCI		0.00	14.00	13.00	7.00
HEKTOMETRY	K28.8		K28.13	K28.12	K28.12.1

NAZWA – ADRES OBIEKTU		Rodzaj opracowania	
Rodzaj opracowania		Nazwa rysunku	
Nazwa rysunku		Inwestor	
Inwestor		Funkcja	
Funkcja		Branża sanitarna	
Branża sanitarna		Opracowanie	
Opracowanie		Sprawdzający	
Sprawdzający		Branża elektryczna	
Branża elektryczna		Opracował	
Opracował		Projektant	